

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78


Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: <http://zpgo.nt-rt.ru/> || zgp@nt-rt.ru

ГРПБ-13-2В-У1

Газорегуляторные пункты блочные с основной и
резервной линиями редуцирования



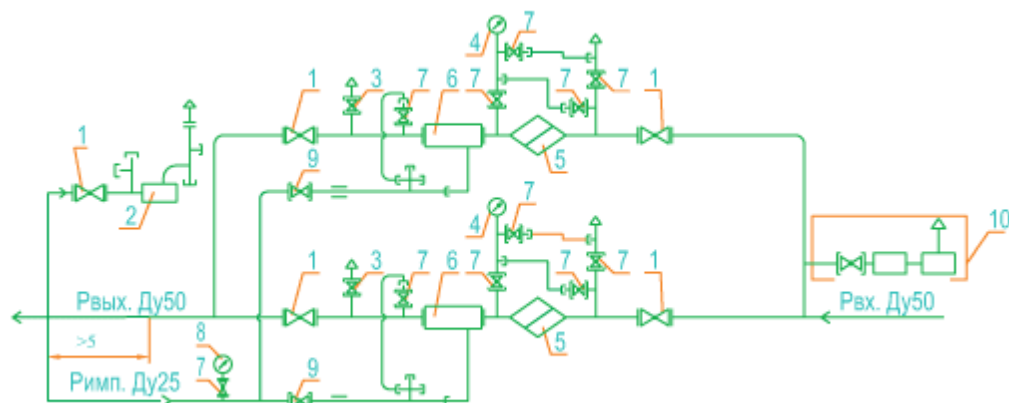

функциональная схема ГРПБ-13-2В-У1

1 — кран шаровой КШ-50 — 5 шт.; 2 — клапан предохранительный сбросной ПСК-50В — 1 шт; 3 — кран шаровой КШ-20 — 4 шт; 4 — манометр входной типа МТ — 2 шт; 5 — фильтр газовый типа ФГ — 2 шт; 6 — регулятор давления газа типа РДГ-50В — 2 шт; 7 — кран шаровой КШ-15 — 9 шт; 8 — выходной манометр типа МТ — 1 шт; 9 — кран шаровой КШ-25 — 2 шт; 10 — узел отопления с газовым обогревателем.

Технические характеристики ГРПБ-13-2В-У1

Регулятор	РДГ-50В	РДГ-50В	РДГ-50В	РДГ-50В
-----------	---------	---------	---------	---------

Седло регулятора	Ø30	Ø35	Ø40	Ø45
------------------	-----	-----	-----	-----


Регулируемая среда Природный газ по ГОСТ5542-87

Давление газа на входе, Рвх, МПа 1,2

Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа	60÷600	60÷600	60÷600	60÷600
---	--------	--------	--------	--------

Пропускная способность(для газа плотностью $\rho=0,73 \text{ кг/м}^3$), м³/ч	2240	3240	4360	5680
---	------	------	------	------

Тепловая мощность газового обогревателя, кВт, не более	7	7	7	7
--	---	---	---	---

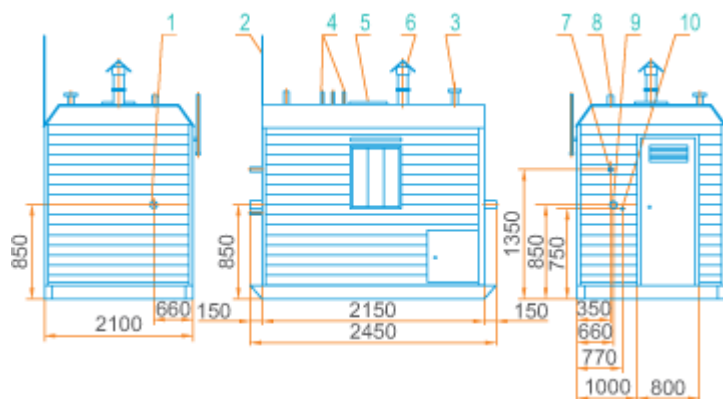

габаритная схема ГРПБ-13-2В-У1

1 — Рвх (Ду50); 2 — Молниеотвод; 3 — Дымоход; 4 — Продувочный патрубок (Ду20); 5 — Взрывобезопасный клапан; 6 — Дефлектор; 7 — Вход ПСК-50 (Ду50); 8 — Выход ПСК-50 (Ду50); 9 — Рвых (Ду50); 10 — Подвод импульса к регулятору (Ду25);

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: <http://zpgo.nt-rt.ru/> || zgp@nt-rt.ru