

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78


Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: <http://zpgo.nt-rt.ru/> || zgp@nt-rt.ru

ГРПШ-13-2Н(В)У1 С СГ-ЭК-ВЗ-Т-100/1,6

Газорегуляторные пункты шкафные с основной и резервной линиями редуцирования с узлом учета



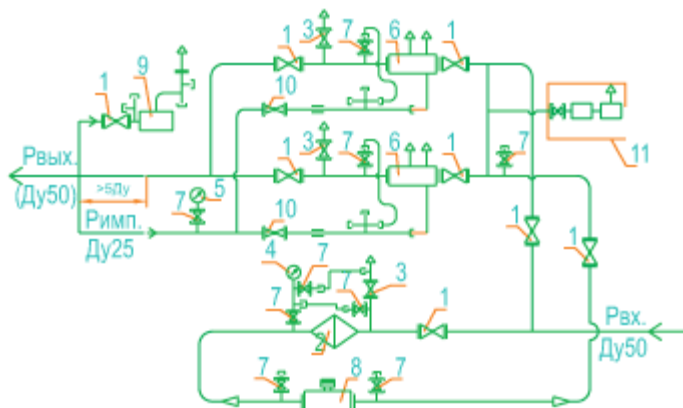


функциональная схема ГРПШ-13-2Н(В)У1 с СГ-ЭК-Вз-Т-800/1,6

1 — кран шаровой КШ-50 — 8 шт; 2 — фильтр типа ФГ — 1 шт; 3 — кран шаровой КШ-20 — 3 шт; 4 — входной манометр МТ — 1 шт; 5 — выходной манометр — 1 шт; 6 — регулятор давления газа РДГ-50Н(В) — 2 шт; 7 — кран шаровой КШ-15 — 9 шт; 8 — измерительный комплекс СГ-ЭКВз-Т-800/1,6 — 1 шт; 9 — сбросной клапан ПСК-50Н(В) — 1 шт; 10 — кран шаровой КШ-25 — 2 шт; 11 — узел отопления с газовым обогревателем.

Технические характеристики ГРПШ-13-2Н(В)У1 с СГ-ЭК-Вз-Т-800/1,6

- Регулятор РДГ-50Н(В) / РДГ-50Н(В) / РДГ-50Н(В) / РДГ-50Н(В)
- Седло регулятора Ø30 / Ø35 / Ø40 / Ø45
- Регулируемая среда Природный газ по ГОСТ5542-87
- Давление газа на входе, Рвх, МПа 1,2
- Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа 1,5÷60(60÷600) / 1,5÷60(60÷600) / 1,5÷60(60÷600) / 1,5÷60(60÷600)
- Пропускная способность(для газа плотностью $\rho=0,73 \text{ кг/м}^3$), $\text{м}^3/\text{ч}$ 2240 / 3240 / 4360 / 5680
- Тепловая мощность газового обогревателя, кВт, не более 7 / 7 / 7 / 7
- Диапазон измерения объемного расхода, $\text{м}^3/\text{ч}$
- $Q_{\min}$ 10 / 10 / 10 / 10
- $Q_{\max}$ 2240 / 3240 / 4360 / 5680

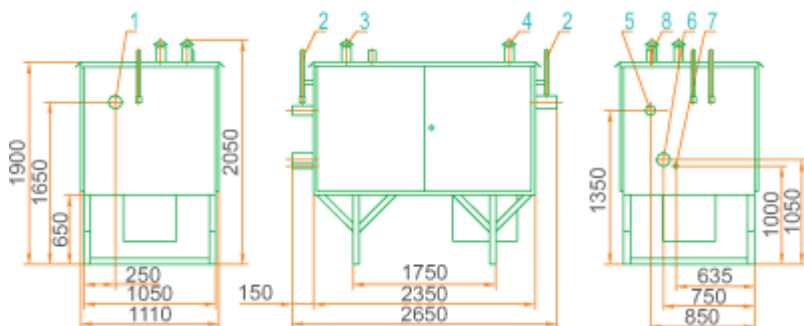

габаритная схема ГРПШ-13-2Н(В)У1 с СГ-ЭК-Вз-Т-800/1,6

1 — Рвх (Ду50); 2 — продувочный патрубок (Ду20); 3 — дымоход ; 4 — вентиляционный патрубок (Ду65); 5 — вход ПСК-50Н(В) (Ду50); 6 — Рвых. (Ду50); 7 — подвод импульса к регулятору (Ду25); 8 — выход ПСК50Н(В) (Ду50).

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: <http://zpgo.nt-rt.ru/> || zgp@nt-rt.ru