

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78


Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: <http://zpgo.nt-rt.ru/> || zgp@nt-rt.ru

ТКУ-50


Транспортабельная котельная установка



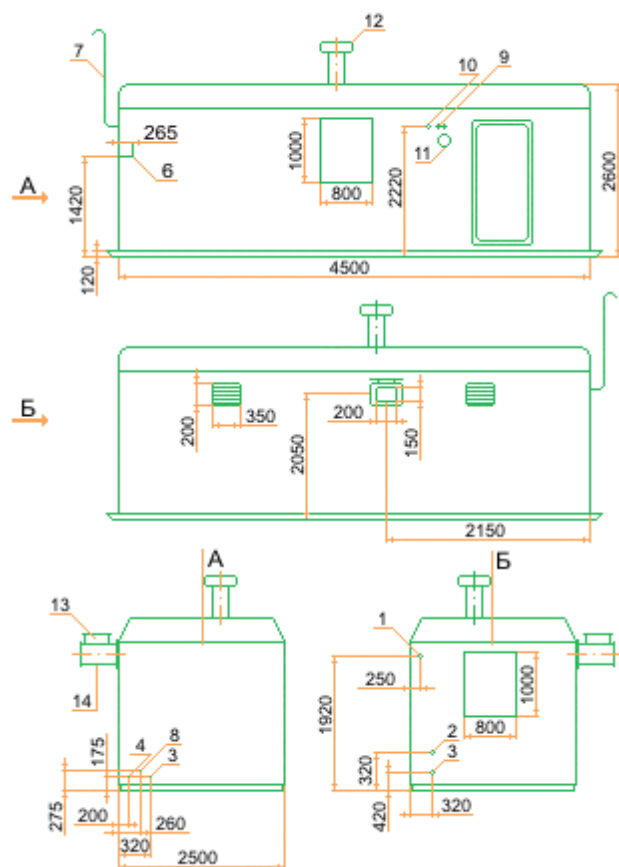

1 — Трубопровод в систему отопления (Ду50); 2 — Трубопровод из системы отопления (Ду50); 3 — Дренаж от предохранительного клапана (Ду50); 4 — Дренаж от котлов (Ду50); 5 — Ввод водопровода (Ду25); 6 — Ввод газопровода (Ду32); 7 — Продувочная свеча (Ду25); 8 — Выход водопровода (Ду25); 9 — Ввод электрокабеля; 10 — Ввод кабеля автоматики; 11 — Электросветильник; 12 — Дефлектор; 13 — Взрывной клапан; 14 — Газоход.

План котельной ТКУ-50

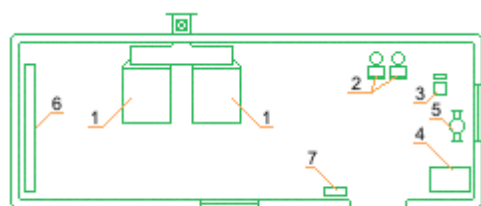

1 — Котел водогрейный (2 шт.); 2 — Сетевые насосы (2 шт.); 3 — Подпиточный насос (1 шт.); 4 — Установка химводоподготовки (1 шт.); 5 — Фильтр грубой очистки (1 шт.); 6 — Узел учета газа (счетчик газа, электромагнитный клапан) (1 шт.); 7 — Электрощит (1 шт.).

Технические характеристики

- Номинальная теплопроизводительность, МВт, (Гкал/ч) 0,05 (0,043)
- Потребляемая мощность, кВт, не более 1,8
- Напряжение электрической сети, В 380/220

- Топливо Газ природный
- Давление газа перед горелками, кПа номинальное 1,3
- Максимальный расход газа, нм³/ч, при Q_н=8000 Ккал/нм³ 6,0
- Температурный режим теплоснабжения, °С 95–50
- Температура уходящих газов при номинальной теплопроизводительности, °С, не менее 180
- Рабочее (избыточное) давление теплоносителя, МПа, не более 0,3
- Коэффициент полезного действия, % не менее 84,5
- Режим работы котельной Автоматизированный
- Контроль работы котельной Дистанционный
- Габаритные размеры (без дымовой трубы и газоходов), мм, не более См. ГЧ

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: <http://zpgo.nt-rt.ru/> || zgp@nt-rt.ru